



Reporte Código de Red

IPA Academic Advisor

2025-05-19

Reporte elaborado por: **IPA** <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	4
Resumen General	5
Cumplimiento Código de Red	5
Observaciones y Recomendaciones	6
Resumen Mediciones	7
Sección: Potencias	9
Potencia Activa	9
Potencia Reactiva	9
Potencia Aparente	10
Factor de Potencia	10
Sección: Voltajes RMS	14
Voltajes Promedio	14
Voltajes Máximos	14
Voltajes Minimos	15
Sección: Corrientes RMS	17
Corrientes Promedio	17
Corrientes Máx	17
Corrientes Mín	18
Sección: Desbalances	20
Desbalance de Voltaje	20
Desbalance de Corriente	20
Sección: Frecuencia	23
Sección: Armónicas en Voltaje	25
THDv	25
Armónicas Individuales V	25
Sección: Armónicas en Corriente	28
DATD	28
Armónicas Individuales I	28

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	IZZI TELECOM (HUB SEVILLA)
Dirección:	Av. Sevilla 608 Col. Portales CP. 03300 CDMX
Responsable Equipo:	Jair Vidal Reynoso
Correo:	jair.vidal@dataairelectric.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición	Transformador Subestación 2 (1000kVA)
Descripción general de la carga:	La Subestación 2 a través del Transformador Principal alimenta a un sistema de Aire Acondicionado, Data Center y demás cargas.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	ACUVIM-2W
Clase:	S
Muestreo:	5min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	23 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	220 V
Demanda Contratada:	1300 kW
Corriente de Demanda Máxima I_L en PCC:	24.24 A
Corriente Máxima de Corto Circuito I_{cc} :	11.79 kA
Transformador del Tablero:	1000 kVA
Medición:	Mensual
Fecha de medición inicial:	11/04/2025
Fecha de medición final:	12/05/2025

Diagrama Unifilar de Medición

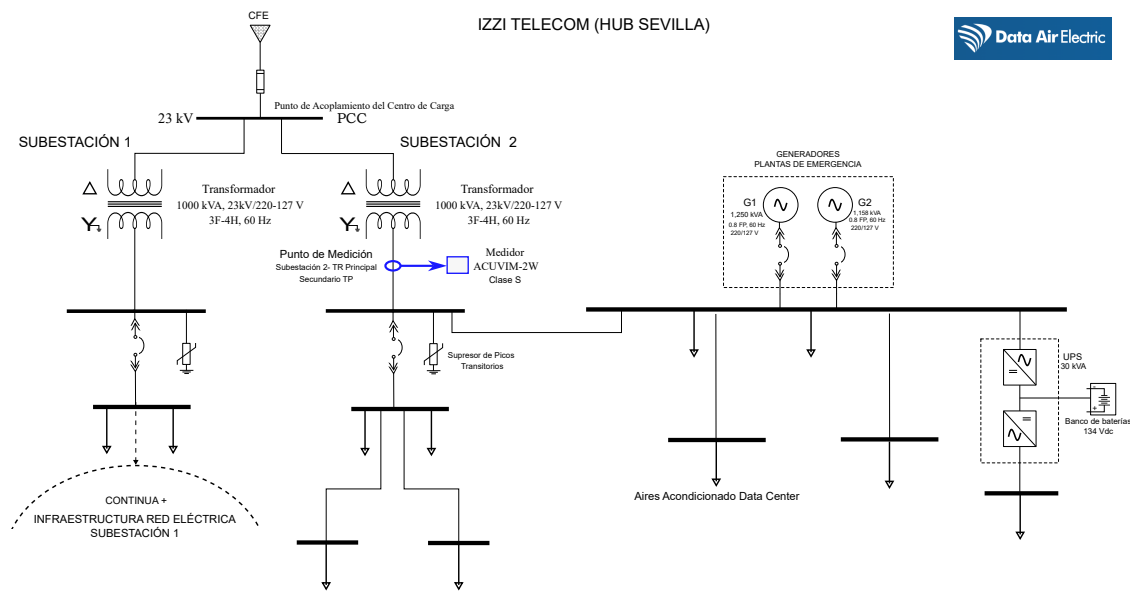


Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Cumplimiento Código de Red

Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Código de Red México

Parámetro	Valor	Cumplimiento	Comentarios
Tensión (V)	129.8	CUMPLE	APLICA
Frecuencia (Hz)	60	CUMPLE	APLICA
Factor de potencia	0.9	NO CUMPLE	APLICA
DAI Ih en %IL	Dentro de Límites	CUMPLE	APLICA
DATD %	5.84	CUMPLE	APLICA
Flicker Pst	-	-	APLICA
Flicker Plt	-	-	APLICA
Desbalance Dv %	0.46	CUMPLE	APLICA
Desbalance Di %	4.43	CUMPLE	APLICA

1

Tabla 6: Tabla. Límites Aplicables Código de Red al Centro de Carga

Variable	Límites
Tensión.V (Permanente, 20min)	(±5%, ±10%) Vnom
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)	(±1Hz, +2.5Hz/-2Hz)
Factor de potencia	(0.95, 1) en atraso
Flicker Pst	1
Flicker Plt	0.8
Desbalance Dv %	2
Desbalance Di %	15

Tabla 7: Límites Aplicables para DATD y DAI (I_h en % I_L)

2<h<11	11<h<17	17<h<23	23<h<35	35<h<50	DATD (%)
12	5.5	5	2	1	15

2

¹**DAI**: Distorsión Armónica Individual; **DATD**: Distorsión Armónica Total de Demanda
²En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de los rangos se reducen al 25% .

Observaciones y Recomendaciones

i Nota

- Se revisaron los parámetros que competen al código de red en este transformador, resultando que no cumple con el factor de potencia. Estrictamente por transformador no aplica el código de red, pero su evaluación se hace con la finalidad de identificar el origen de cualquier incumplimiento.

! Importante

- Se tiene un factor de potencia de 0.91 siendo el mínimo de 0.95, se recomienda mover compensación del transformador 1 al transformador 2, con ello se puede eliminar la sobrecompensación del transformador 1, y llevar el factor de potencia en el transformador 2 a valores mayores a 0.95.

🔥 Precaución

- Nada grave que atender.



Resumen Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
279.29	349.68	404.14	404.94	461.14	477.81	500.16

Potencia Reactiva (kVAr)						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
110.44	154.23	183.27	181.14	201.61	206.11	231.82

Potencia Aparente (KVA)						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
300.38	383.76	444.95	444.36	502.62	519.20	551.02

Factor de Potencia						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.88	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.94

THDv (%)						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.30	1.54	1.81	1.84	2.23	2.40	2.89

TDD (%)						
min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
3.21	4.09	4.85	4.91	5.84	6.20	7.25

Desbalance Voltaje (%)						

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.24	0.31	0.39	0.39	0.46	0.49	0.64

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2.02	3.54	4.45	4.43	5.25	5.65	7.84

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.92	59.97	60.00	60.00	60.04	60.05	60.07

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
125.63	126.89	129.80	129.80	132.48	132.89	133.50


Irms Prom (A)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
744.71	964.04	1,140.29	1,142.45	1,329.42	1,386.09	1,529.72

Sección: Potencias


Potencia Activa

Potencia Activa. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

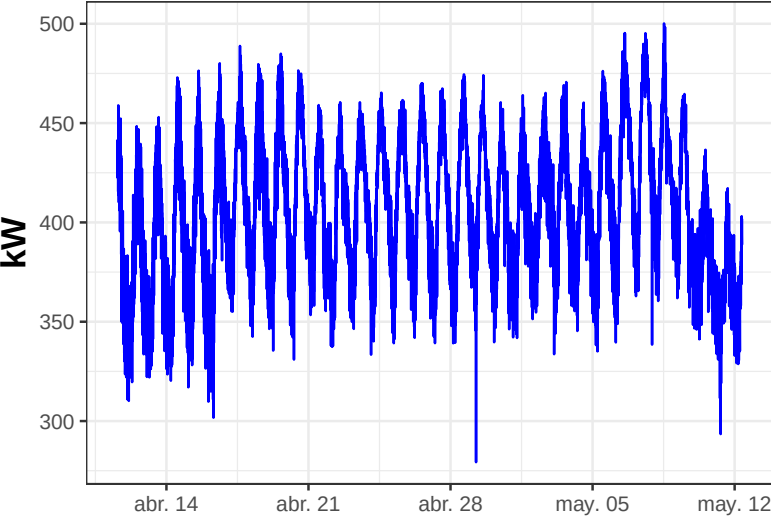


Potencia Reactiva

Potencia Reactiva. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

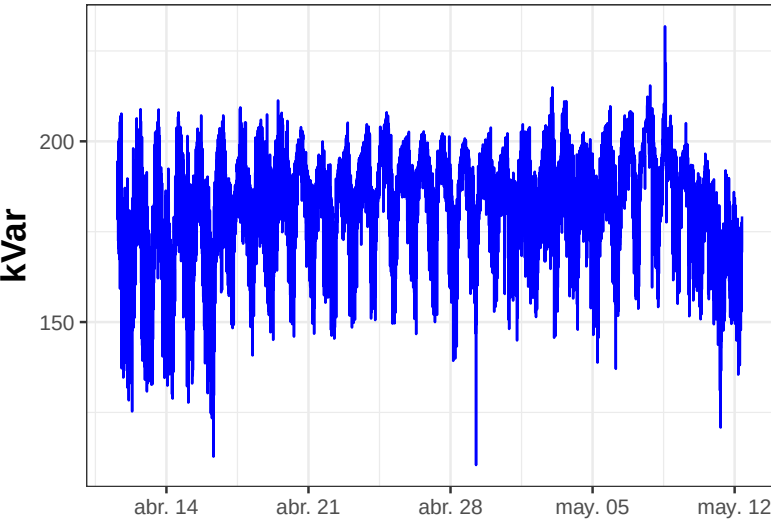


Potencia Aparente

Potencia Aparente. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

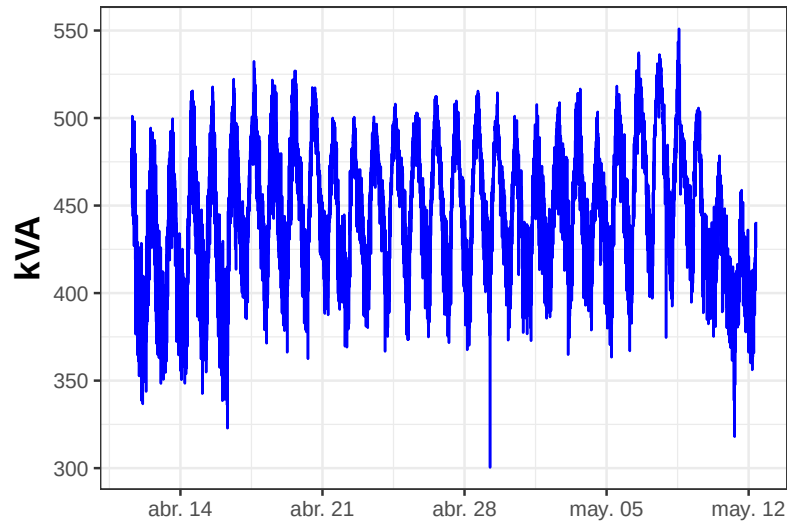

Factor de Potencia

Factor de Potencia. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

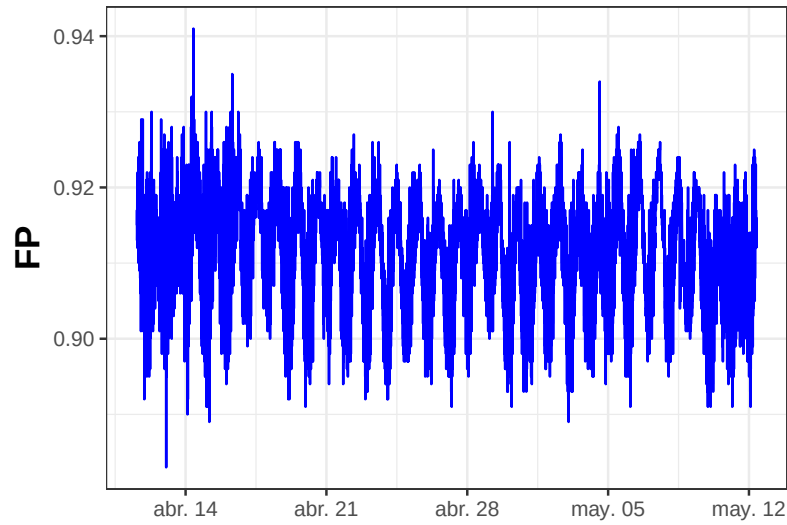

Estadísticas de Potencia

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Potencias


	Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente
	Min. :279	Min. :110	Min. :300
	1st Qu.:377	1st Qu.:172	1st Qu.:415
	Median :404	Median :183	Median :445
	Mean :405	Mean :181	Mean :444
	3rd Qu.:433	3rd Qu.:192	3rd Qu.:474
	Max. :500	Max. :232	Max. :551

Tabla 9: Estadísticas del Factor de Potencia para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.88	0.9	0.91	0.91	0.92	0.92	0.94

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa

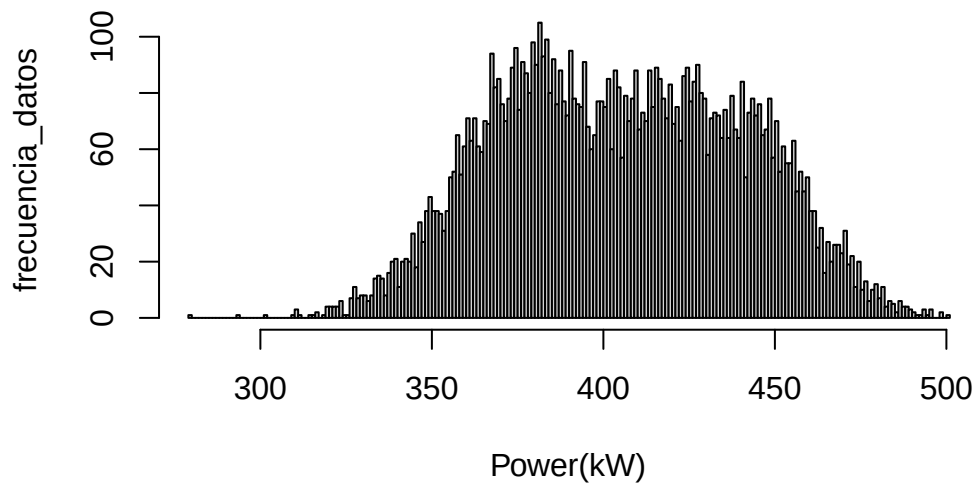


Distribución Potencia Reactiva

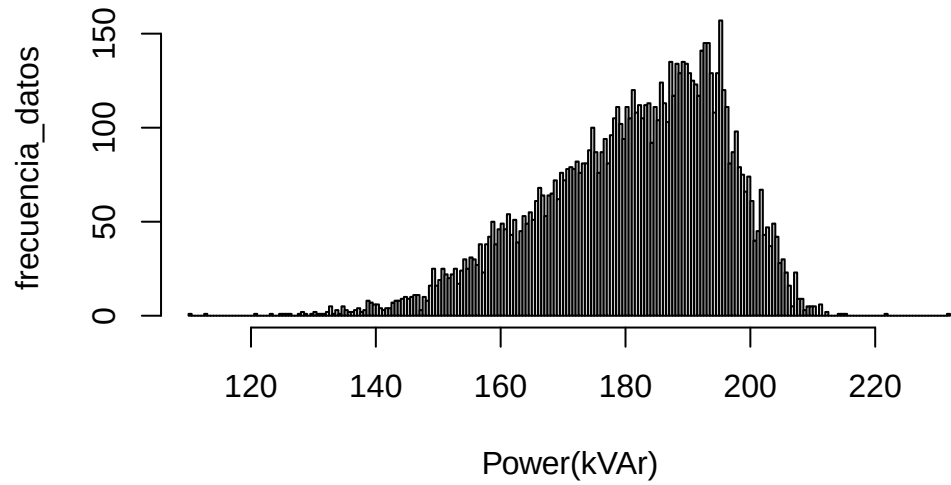

Distribución Potencia Aparente

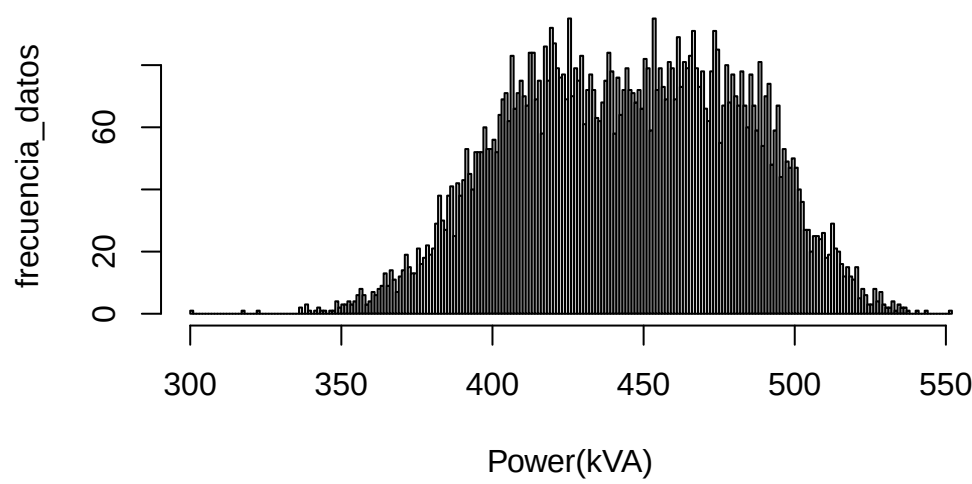


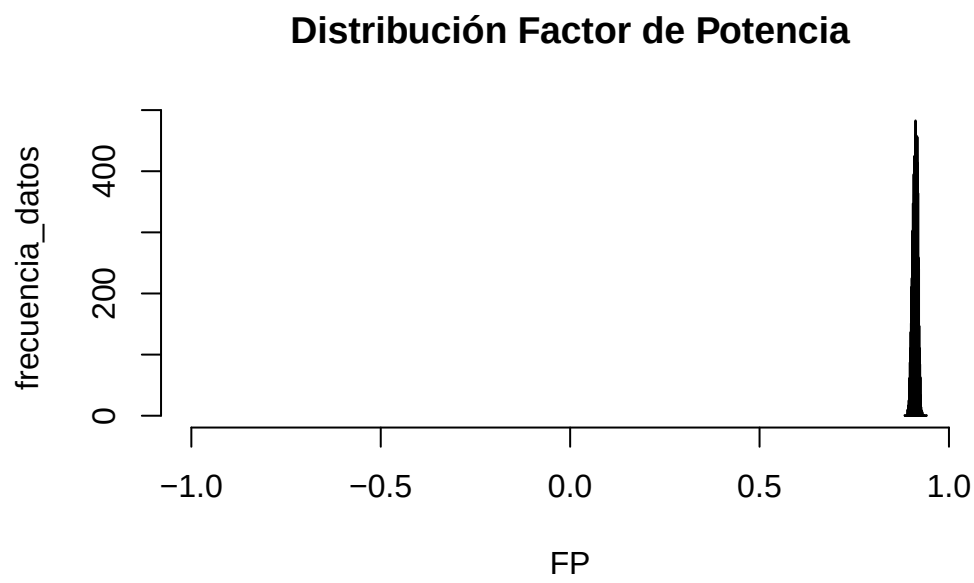

Sección: Voltajes RMS


Voltajes Promedio

Voltajes RMS Prom. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

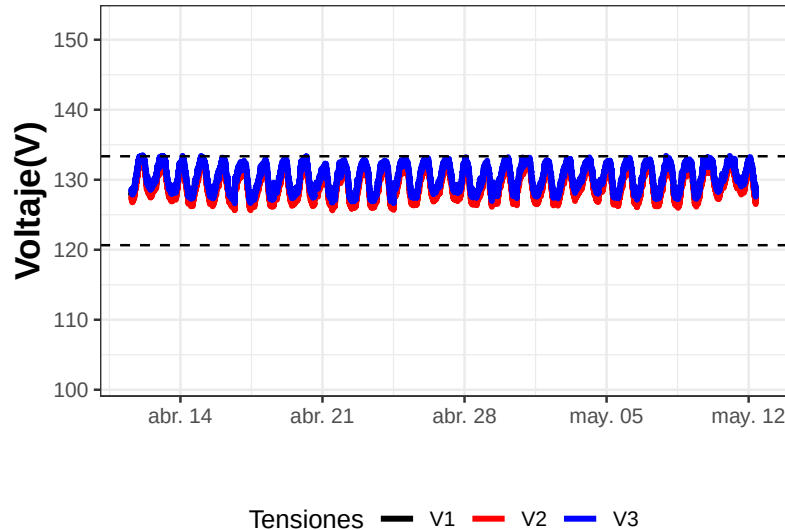


Voltajes Máximos

Voltajes RMS Max. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

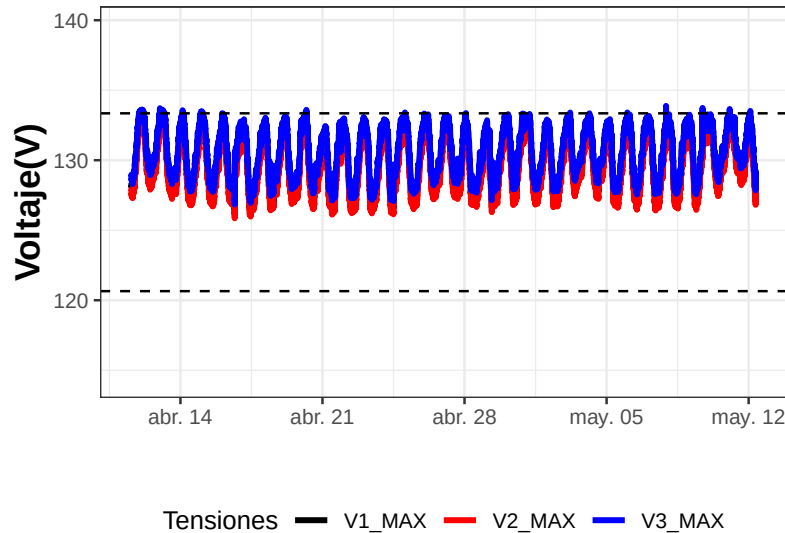

Voltajes Minimos

Voltajes RMS Min. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

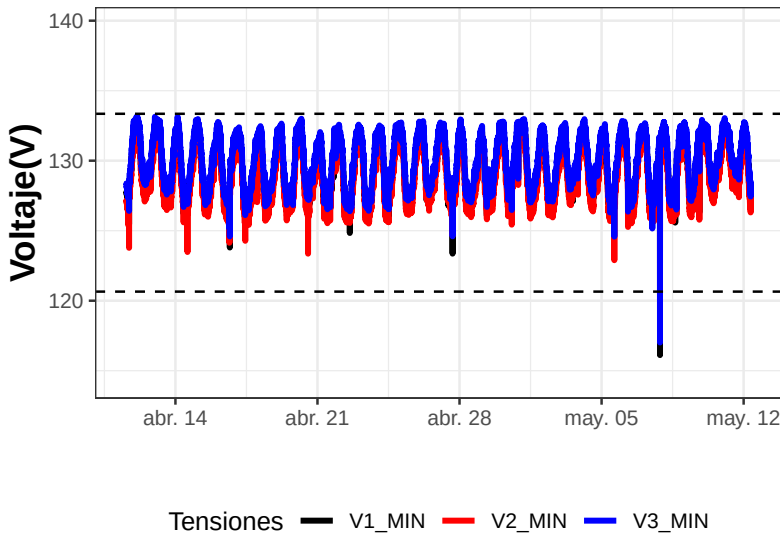

Estadísticas de Voltaje (prom.)


Tabla 10: Estadística Descriptiva de Voltajes

	VAB	VBC	VCA
	Min. :126	Min. :126	Min. :127
	1st Qu.:128	1st Qu.:128	1st Qu.:129
	Median :130	Median :129	Median :130
	Mean :130	Mean :129	Mean :130
	3rd Qu.:132	3rd Qu.:131	3rd Qu.:132
	Max. :133	Max. :133	Max. :133

Tabla 11: Estadísticas de Voltajes RMS

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
125.63	126.89	129.8	129.8	132.48	132.89	133.5


Gráfico Estadístico Voltajes

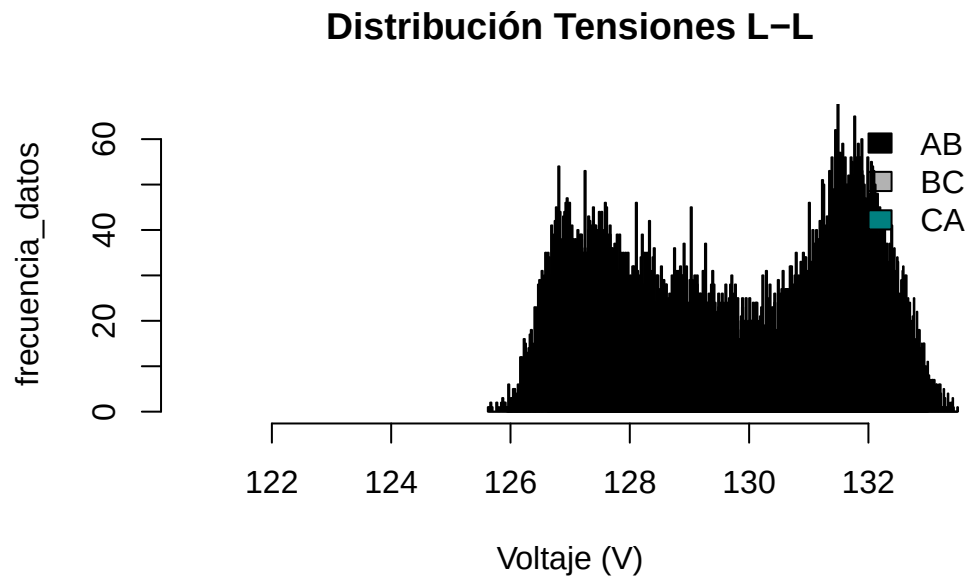

Sección: Corrientes RMS


Corrientes Promedio

Voltajes RMS Prom. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:00

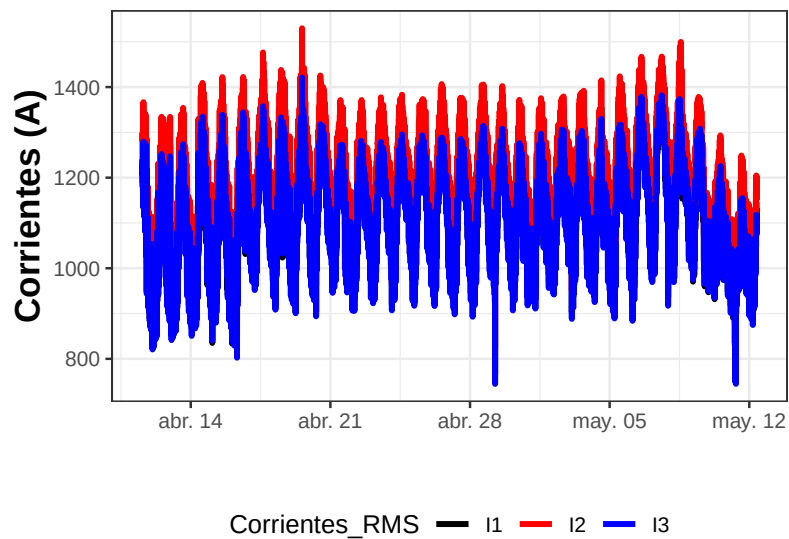


Corrientes Máx

Corriente RMS Máx. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:4

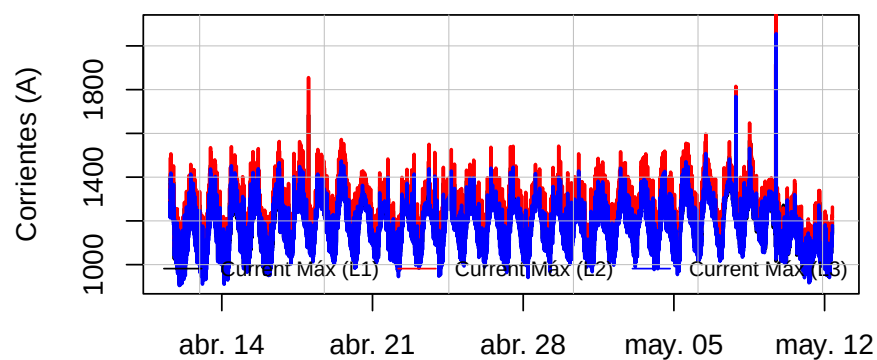

Corrientes Mín

Corriente RMS Mín. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:4

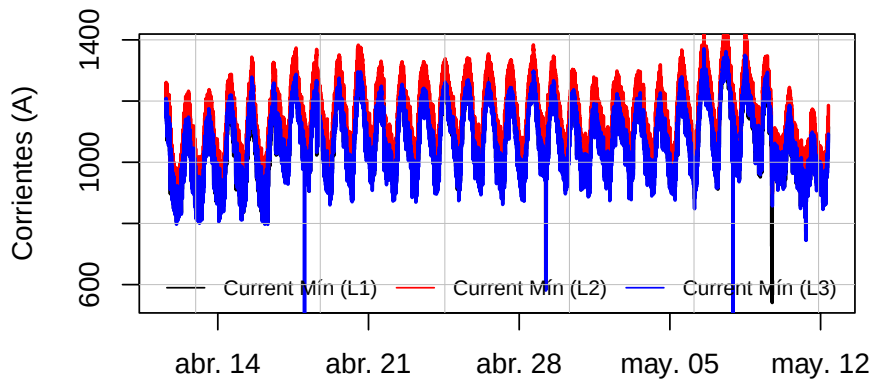


Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 12: Estadística Descriptiva de Corrientes

	I1	I2	I3
	Min. : 757	Min. : 816	Min. : 745
	1st Qu.:1043	1st Qu.:1099	1st Qu.:1025
	Median :1125	Median :1190	Median :1109
	Mean :1126	Mean :1190	Mean :1112
	3rd Qu.:1211	3rd Qu.:1282	3rd Qu.:1199
	Max. :1481	Max. :1530	Max. :1421


Gráfico Estadístico Corrientes

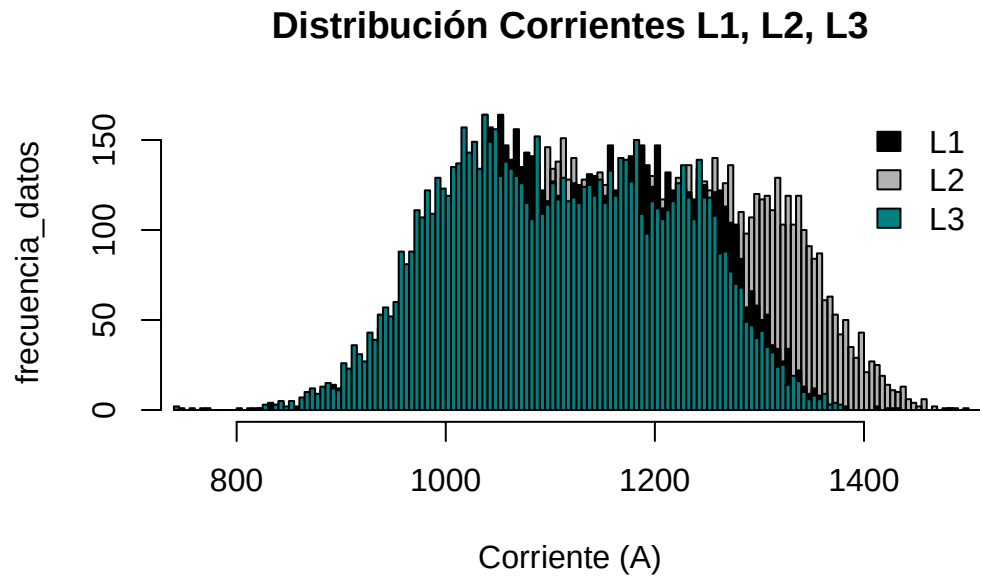

Sección: Desbalances


Desbalance de Voltaje

Desb. Voltaje. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:0

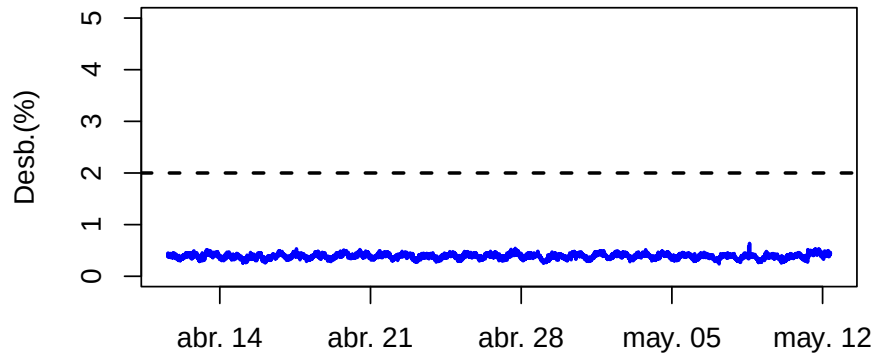

Desbalance de Corriente

Desb. Corriente. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45

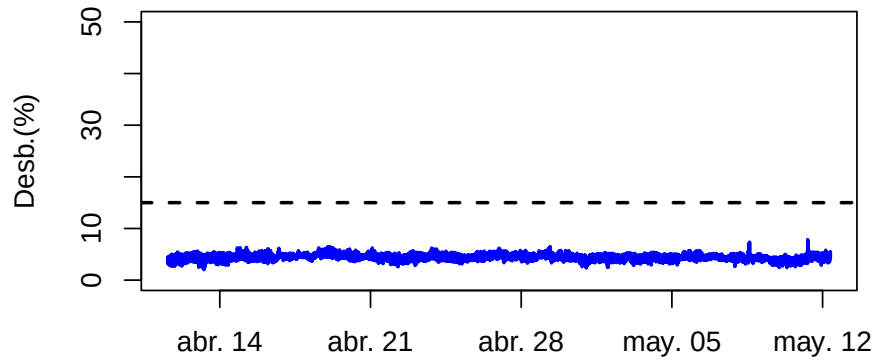

Estadísticas Desbalances (prom.)


Tabla 13: Estadísticas del Desbalance de Corriente para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2.02	3.54	4.44	4.43	5.25	5.65	7.84


Tabla 14: Estadísticas del Desbalance de Voltaje para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.24	0.31	0.39	0.39	0.46	0.49	0.64


Gráfico Estadístico Desbalances

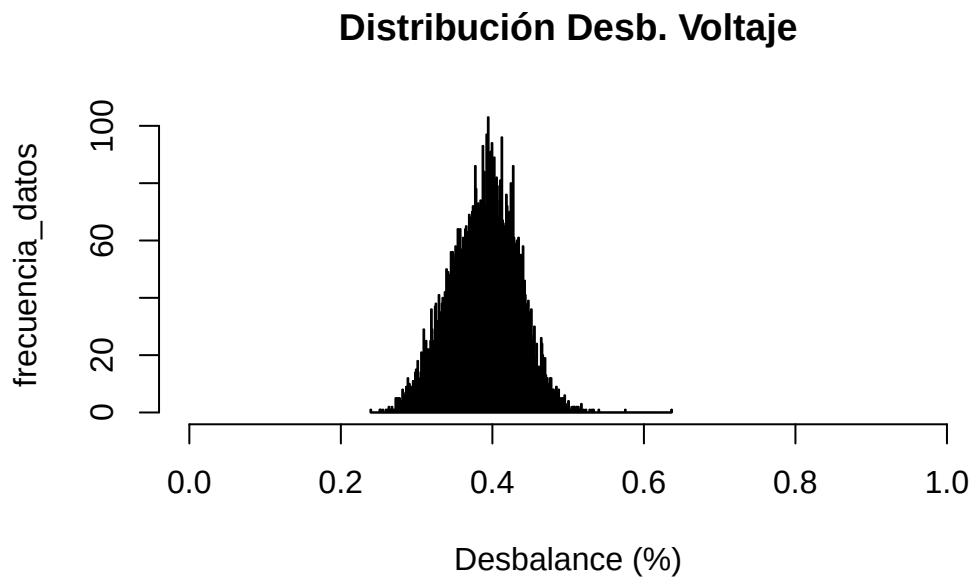

Distribución Desb. Corriente

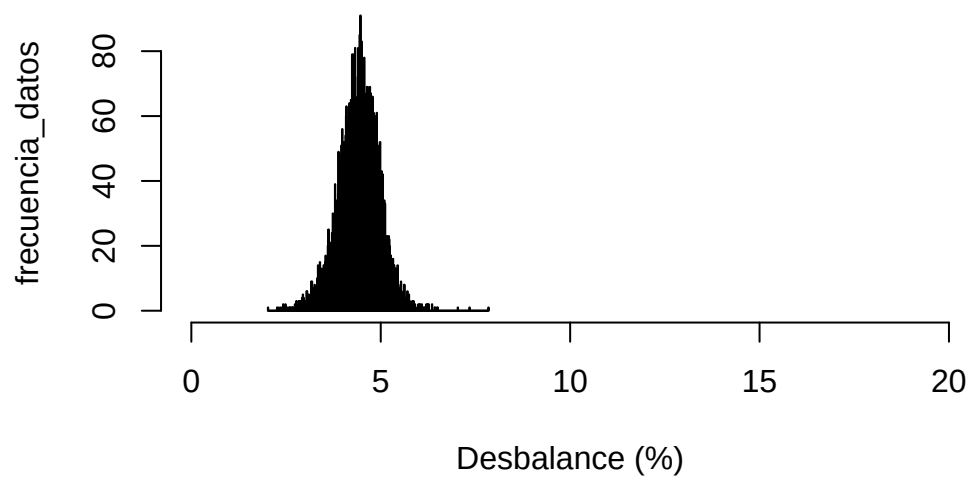

Sección: Frecuencia

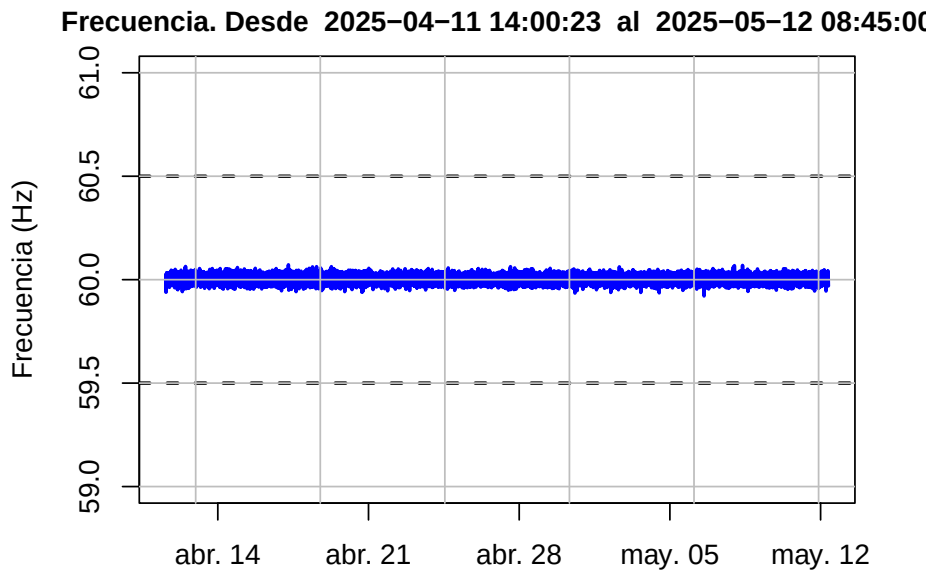


Estadísticas de Frecuencia (prom.)

Tabla 15: Estadísticas de Frecuencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.92	59.97	60	60	60.04	60.05	60.07


Gráfico Estadístico Frecuencia

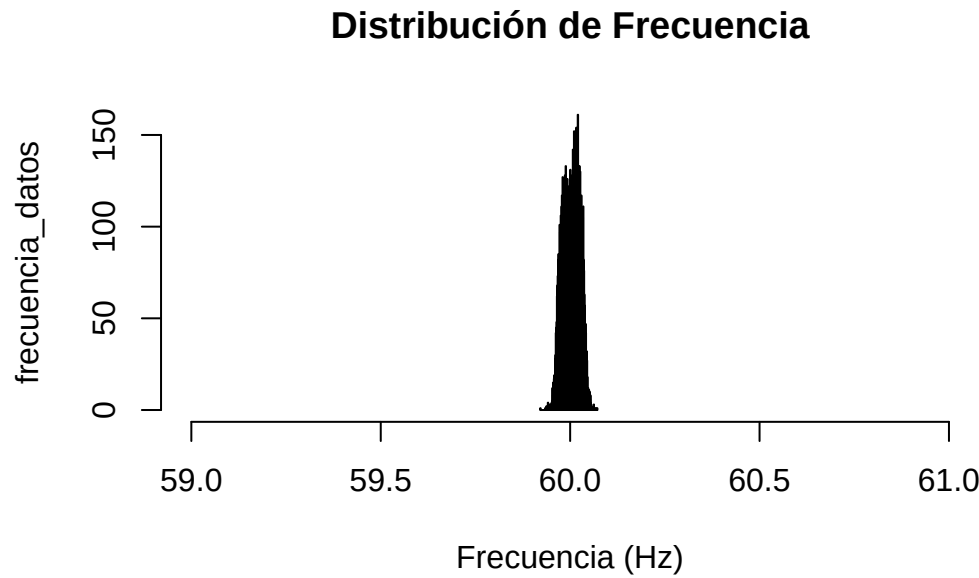

Sección: Armónicas en Voltaje

THDv

THDv. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:

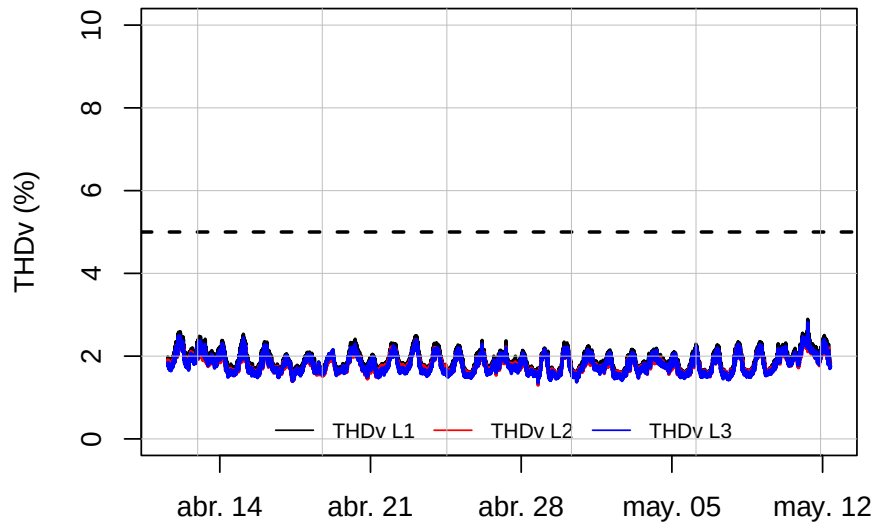


Armónicas Individuales V


Armónicas en Voltaje L1



Armónicas en Voltaje L2

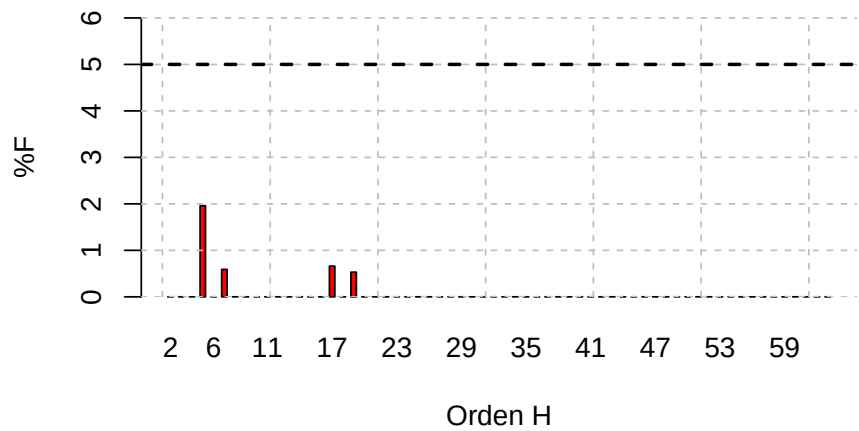

Armónicas en Voltaje L3

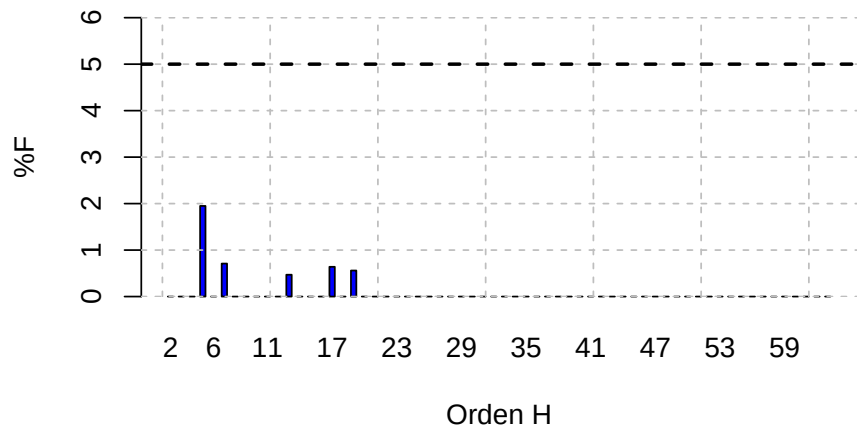




Estadísticas de THDv (prom.)

Tabla 16: Estadística Descriptiva de THDV

	THDv L1	THDv L2	THDv L3
	Min. :1.3	Min. :1.3	Min. :1.4
	1st Qu.:1.7	1st Qu.:1.6	1st Qu.:1.6
	Median :1.9	Median :1.8	Median :1.8
	Mean :1.9	Mean :1.8	Mean :1.8
	3rd Qu.:2.1	3rd Qu.:1.9	3rd Qu.:2.0
	Max. :2.9	Max. :2.7	Max. :2.8

Gráfico Estadístico THDv

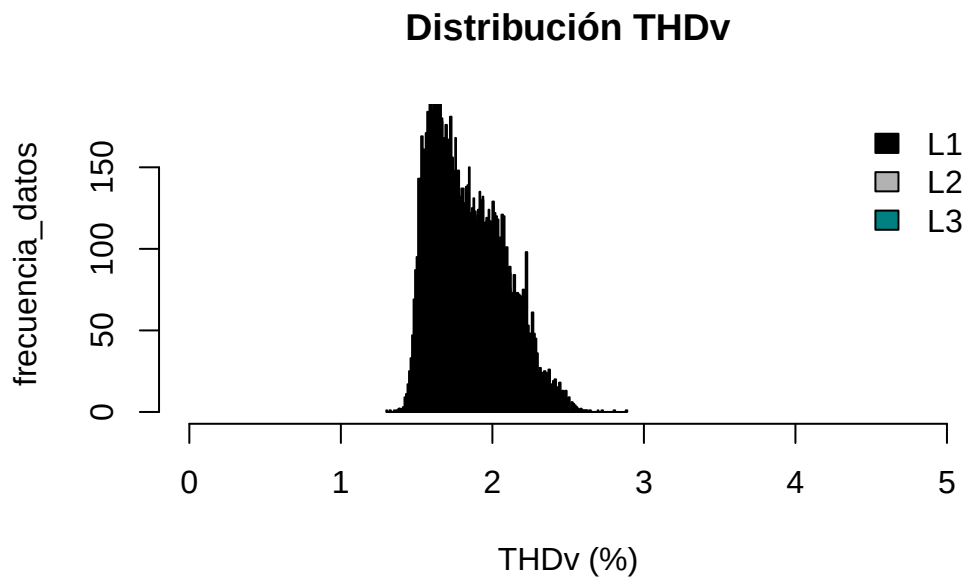

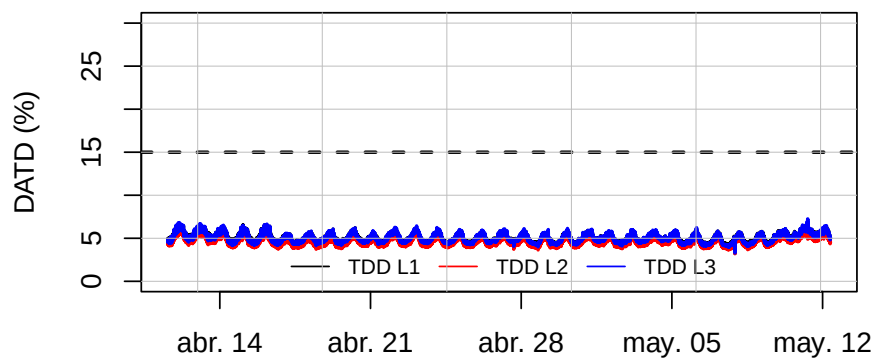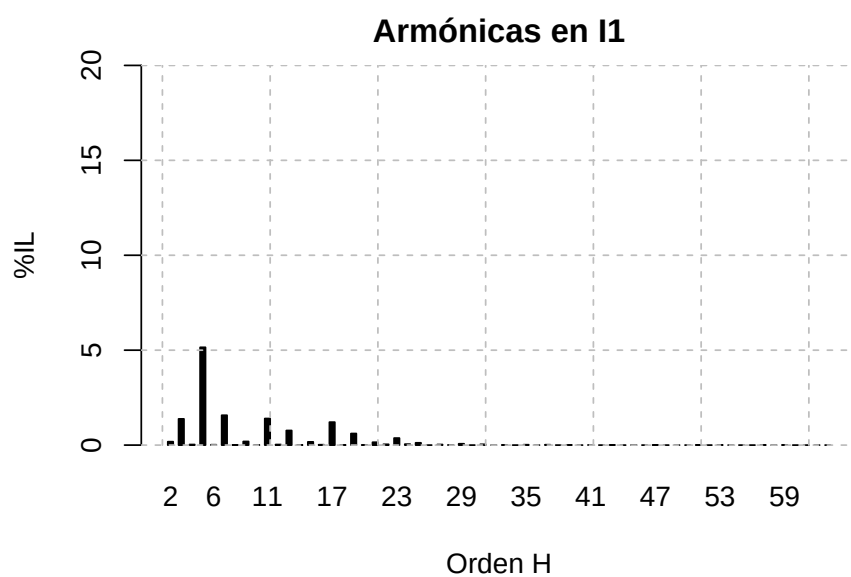Sección: Armónicas en Corriente**DATD****DATD. Desde 2025-04-11 14:00:23 al 2025-05-12 08:45:****Armónicas Individuales I**

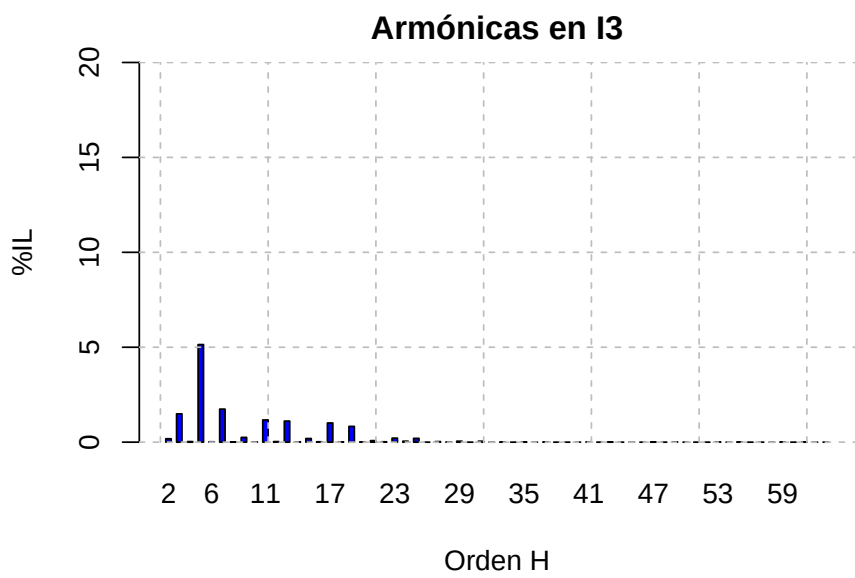
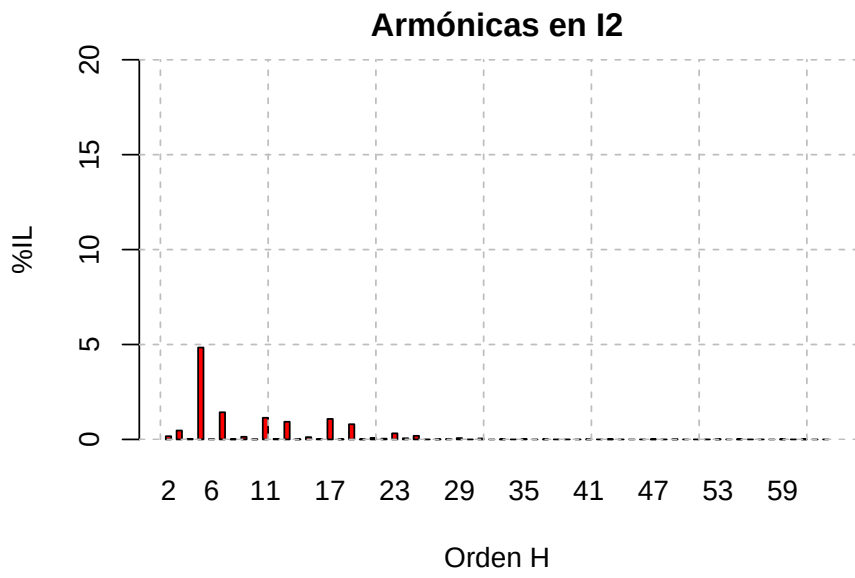


Tabla. Ármonicas en Corriente % IL

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
2	0.18	0.17	0.18
3	1.38	0.47	1.49
4	0.03	0.03	0.03
5	5.15	4.84	5.14
6	0.02	0.02	0.02
7	1.57	1.43	1.74
8	0.01	0.01	0.01
9	0.19	0.14	0.25
10	0.01	0.01	0.01
11	1.4	1.14	1.17
12	0.03	0.03	0.03
13	0.77	0.93	1.11
14	0.01	0.01	0.01
15	0.17	0.12	0.19
16	0.02	0.02	0.02
17	1.21	1.08	1.01
18	0.01	0.01	0.01
19	0.61	0.8	0.83
20	0.01	0.01	0.01
21	0.15	0.08	0.08
22	0.04	0.04	0.02
23	0.37	0.32	0.21
24	0.05	0.06	0.05
25	0.12	0.19	0.2
26	0	0	0
27	0.03	0.01	0.03
28	0.01	0.02	0.01
29	0.07	0.07	0.05
30	0	0	0
31	0.04	0.05	0.05
32	0	0	0

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
33	0.01	0.01	0.01
34	0	0	0
35	0.02	0.02	0.01
36	0	0	0
37	0.02	0.01	0.01
38	0	0	0
39	0.01	0	0
40	0	0	0
41	0.01	0.01	0.01
42	0	0	0
43	0.01	0.01	0.01
44	0	0	0
45	0.01	0	0
46	0	0	0
47	0.01	0.01	0.01
48	0	0	0
49	0	0.01	0.01
50	0	0	0
51	0.01	0	0
52	0	0	0
53	0.01	0.01	0.01
54	0	0	0
55	0	0.01	0.01
56	0	0	0
57	0.01	0	0
58	0	0	0
59	0.01	0.01	0.01
60	0	0	0
61	0	0.01	0.01
62	0	0	0
63	0	0	0

Estadísticas de DATD (prom.)

Tabla 17: Estadísticas de DATD para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
3.21	4.09	4.85	4.91	5.84	6.2	7.25

Gráfico Estadístico DATD

